LEGENDA:


- Caixas e Curvas
- Canaleta Dutotec
- S — Interruptor de duas seções
- Luminária de LED embutir no forro


LEGENDA


- Interruptor de duas seções
- Tomada elétrica 2P+T 10A instalada a 30cm do piso
- PDM-X — Sistema de conexões dos disjuntores plugin do UPS-X
- PDM-Y — Sistema de conexões dos disjuntores plugin do UPS-Y
- PDU-X / PDM-X-CB-1 — Unidade de Distribuição de energia fixada no rack alimentada pela UPS-X
- PDU-Y / PDM-Y-CB-1 — Unidade de Distribuição de energia fixada no rack alimentada pela UPS-Y
- GDEM-Cir-Cond (Circuito elétrico de alimentação das condensadoras via GDEM
- PDM-X-CB-4 — Circuito elétrico do SICA (Sistema de controle de acesso) alimentada pela PDM-Y / UPS-Y
- Circuito elétrico do do SICI (Sistema de Combate a Incêndio) alimentado pela PDM-Y / UPS-Y
- GDEM — GDEM (Quadro de Distribuição Elétrico de Energência)

LEGENDA:

	SISTEMA DE ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 200X100MM PARA ACOMODAR O CABEAMENTO ELÉTRICO
	SISTEMA DE ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 200X100MM PARA ACOMODAR O CABEAMENTO LÓGICO
	COPEX METÁLICO REVESTIDO DE 3/4" E 1"
	ELETRODUTO GALVANIZADO DE 1/2", 3/4", 1" E 2" PARA ACOMODAR O CABEAMENTO ELETRICO
	ELETRODUTO GALVANIZADO DE 3/4" E 1" PARA ACOMODAR O CABEAMENTO LÓGICO
	CONDULETES METÁLICOS SEM ROSCA TIPO L, C, T e LB RESPECTIVAMENTE
	ELETRODUTO E ELETROCALHA QUE SOBE E DESCE

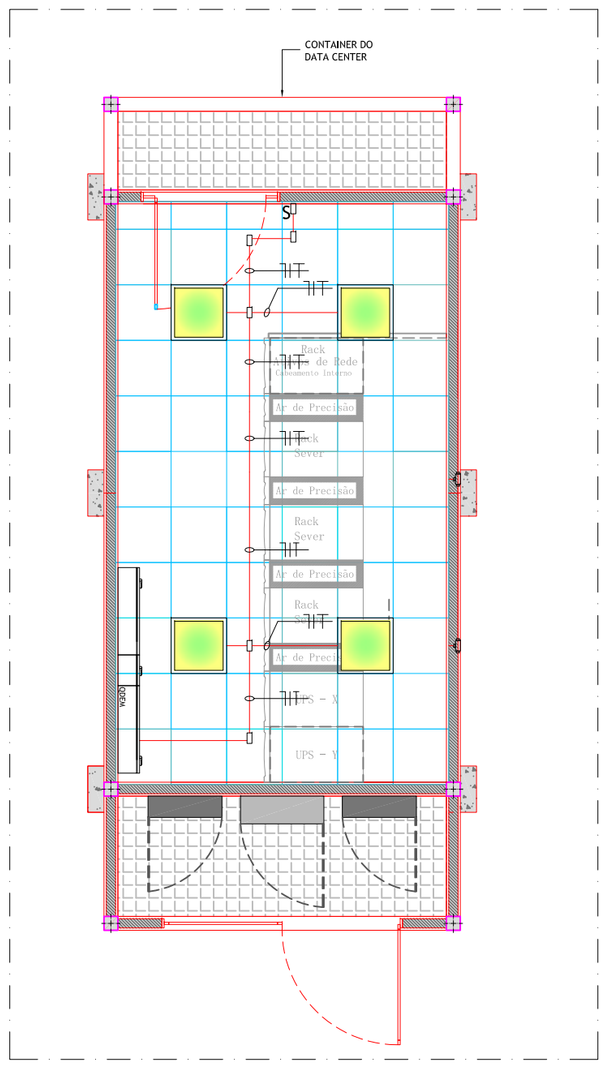

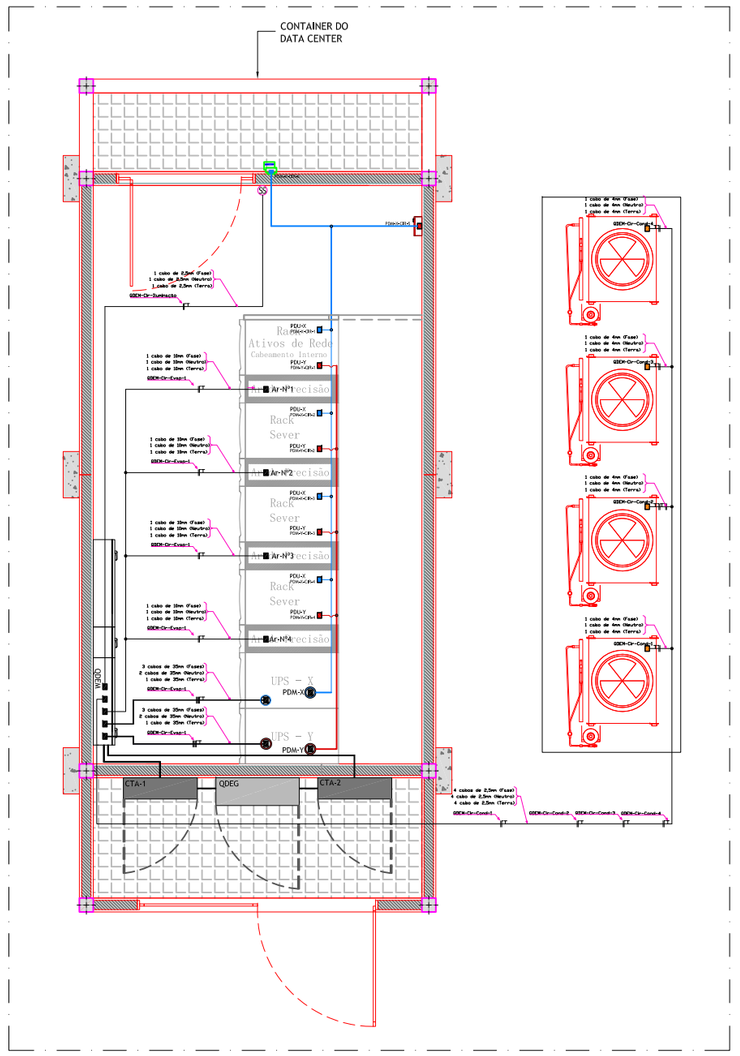

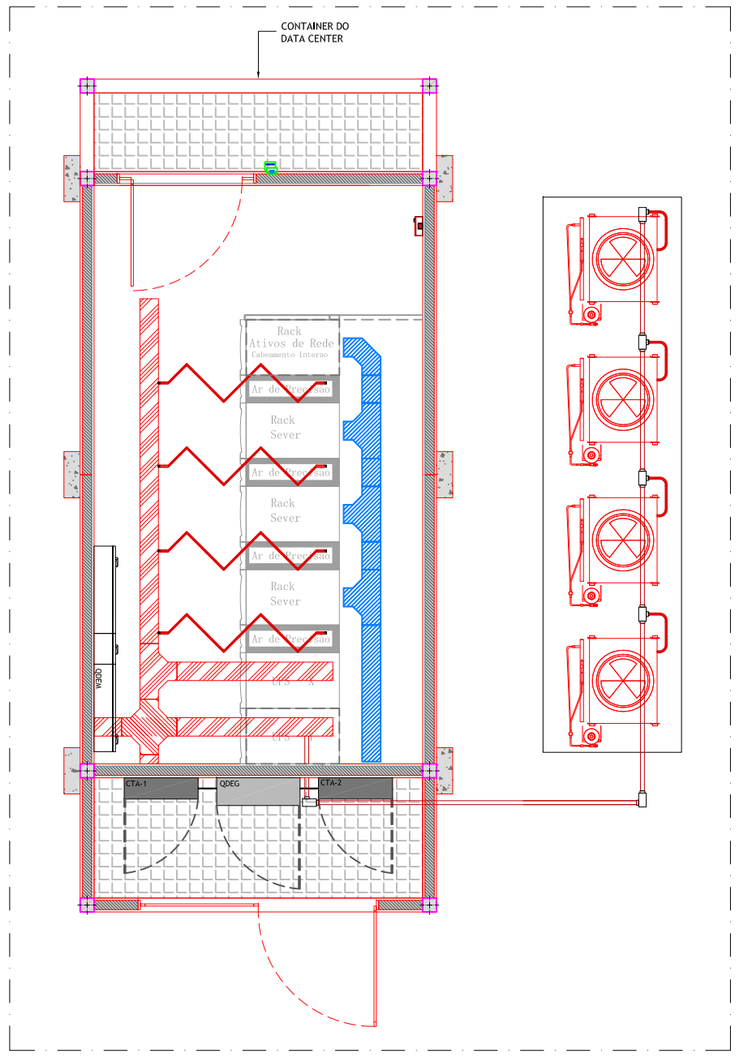

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO
00	18/09/2018	EMISSÃO INICIAL

PROJETISTA

UMA AUTOMAÇÃO E INFRAESTRUTURA DE REDES

RESPONSÁVEL: UMA Automação

DESENVOLVIMENTO/ PROJETISTA: Eng.º Ronato Batista

DESENHO: Max Simião

CLIENTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS

ESCALA: INDICADA

OBRA: TCE-GO

DATA DE EMISSÃO: 01/2019

PROJETO: DATA CENTER - BACKUP EXTERNO

FASE: ASBUILTS

PRANCHA: DETECÇÃO DE INCÊNDIO

TAMANHO DA FOLHA: A2

OBSERVAÇÃO

FOLHA Nº: DC15

REVISÃO: R02